

Profil de vulnérabilité des eaux de baignade

Date de révision du profil : Mai 2019
Date d'actualisation de la fiche : Mai 2019

Baignade de Martigues Plage des Laurons




Caractéristiques de la zone de baignade

Nom baignade : Plage des Laurons
Commune : Martigues
Département : Bouches-du-Rhône
Région : Sud-PACA
Responsable baignade : le Maire
Surveillance baignade : 1er juillet au 31 août
Saison balnéaire : 1er juin au 15 septembre
Nature plage : Sable
Dimension plage : 100 x 15 m

Carte de la zone de baignade



Qualité bactériologique des eaux de baignade Directive 2006/7/CE

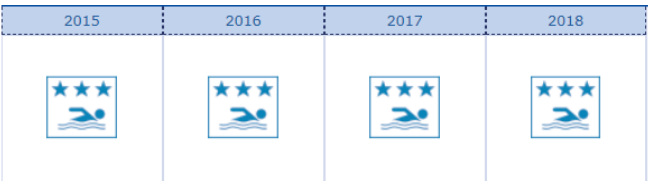


★★★★ Excellent ★★★ Bon ★★ Suffisant
★ Insuffisant ☆ Insuffisamment de prélèvements Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore possible

Les résultats des dernières analyses sont disponibles sur : <http://baignades.sante.gouv.fr>

Localisation des sources potentielles de pollution

Les Laurons - Sources potentielles de pollution

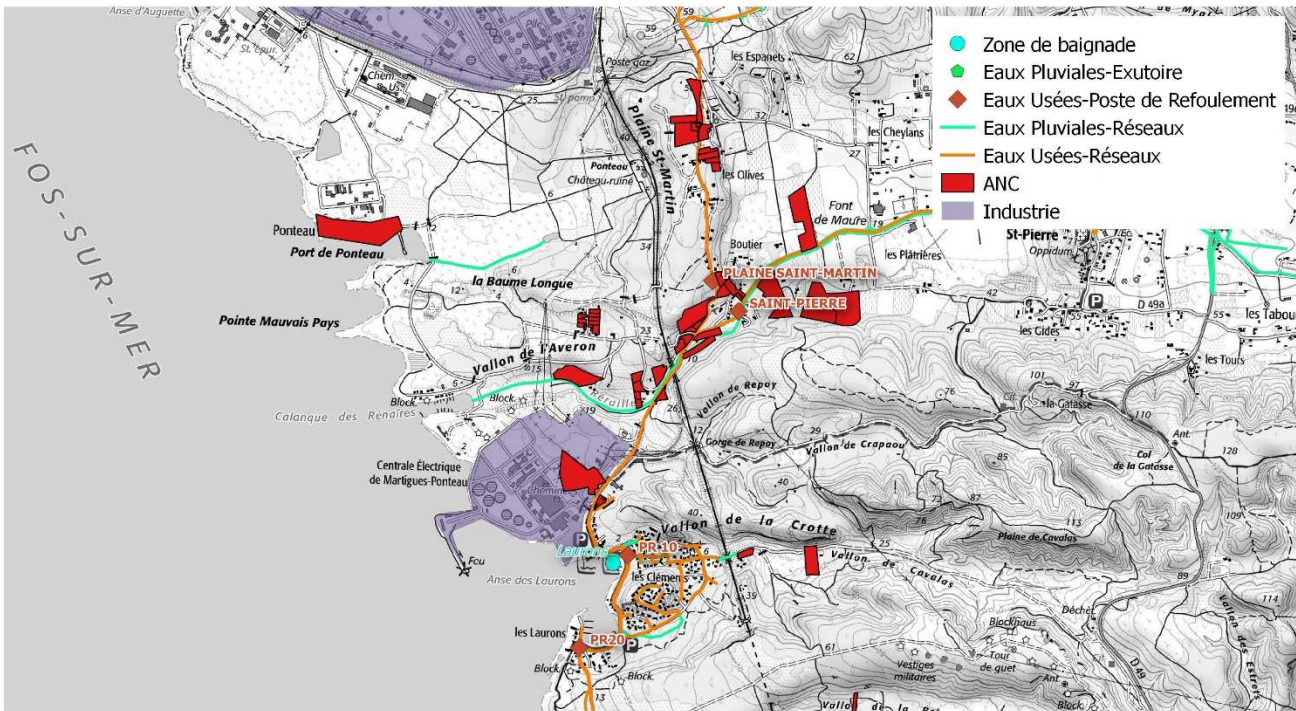

Profil de vulnérabilité des zones de baignade et de loisir nautique



Épisodes de pollutions des 5 dernières années

Date	Type de pollution	Origine	Fermeture de la baignade	Durée
13/08/2014	Microbiologique	Pluie (ruissellement, rejet pluvial et surverse)	Oui (préventive)	2 jours
12/08/2015	Microbiologique	Sanitaire (Suspicion dépôts dans le réseau pluvial, Lessivage, Déjections animales)	Oui (préventive)	1 jour
13/08/2016	Nappe suspecte	Sanitaire (Suspicion pollution due à des rejets d'eaux usées d'un bateau)	Oui (préventive)	2 jours
28/06/2017	Microbiologique	Pluie (ruissellement, rejet pluvial et surverse)	Oui (préventive)	2 jours
16/07/2018	Microbiologique	Fortes pluies (ruissellement et rejet pluvial)	Oui (préventive)	1 jour
09/08/2018	Microbiologique	Fortes pluies (ruissellement et rejet pluvial)	Oui (préventive)	1 jour
13/08/2018	Microbiologique	Fortes pluies (ruissellement et rejet pluvial)	Oui (préventive)	2 jours

Mesures de gestion

Sources potentielles de pollution	Impact	Indicateurs suivis	Mesures de gestion / Procédures	Plans d'actions / Préconisations
Poste de relevage d'eaux usées	Modéré et ponctuel	Panne technique ou coupure électrique Déversement du poste de relevage	1. Télégestion du PR 2. Fermeture si analyse non conforme 3. Adaptation du planning de prélèvement et contre-analyse rapide	Installation d'un capteur de surverse. Fiabilisation du poste de relevage. Améliorer le refoulement dans secteur Bonnieu
Exutoire pluvial	Modéré et ponctuel	Météo France : 1. Niveau orange confirmé 2. Météo rouge confirmé	1. Vigilance météo 2. Fermeture si analyse non conforme 3. Adaptation du planning de prélèvement et contre-analyse rapide	Déconnecter les surfaces actives Quantification du rejet en temps de pluie
Navigation et mouillage	Modéré mais rare	Nombreux bateaux au mouillage : Rejet d'eaux grises ou noires Accident et fuite hydrocarbures	1. Surveillance du site 2. Fermeture si analyse non conforme 3. Adaptation du planning de prélèvement et contre-analyse rapide	Prévention auprès des marins et navigateurs Communication sur la pompe à eaux noire gratuite

Hiérarchisation des sources de pollution

1. Surverse du Poste de refoulement (PR10)
 2. Rejet pluviaux (exutoire, ruissellement)
 3. Navigation et mouillage
 4. Rejets industriels à proximité
 5. Présence animale
- Absence de prolifération de phytoplancton toxique

